

安全旁站监理记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM22-TJXM-02

现场工作内容		光伏支架立柱套筒托板吊装	
作业地点		厂区 3#屋面	
作业项目主要危险分析		起动机钢丝绳、吊钩、坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳等。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场屋面及地面共配置施工人员 4 人，吊装到屋面后散料，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地路面平整，满足作业要求，临时设施符合安全文明标准化管理规定要求	
	安全措施	1、检查吊机操作人员操作证、车辆维修记录等，齐全有效。 2、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 3、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 4、起重机使用中回转半径内严禁站人。 5、严禁在风速五级以上或大雾、雨、雪天气进行吊装。 6、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 7、现场设置安全警示带、警示标识牌，严禁无关人员进入吊装现场。	
现场主要问题	施工现场安全警戒带防护到位		要求所有作业人员必须佩戴安全帽，过往车辆禁止通行。
	整改结果：		复验意见：




扫描全能王 创建

旁站 时间	开始	2021 年 10 月 21 日 09.00 时 15.00 分	对应 作业	已准备就绪，开始吊装
	结束	2021 年 10 月 21 日 13.00 时 11.00 分		吊装结束

旁站监理人员（签名）：田国存

作业负责人（签名）：周敬礼

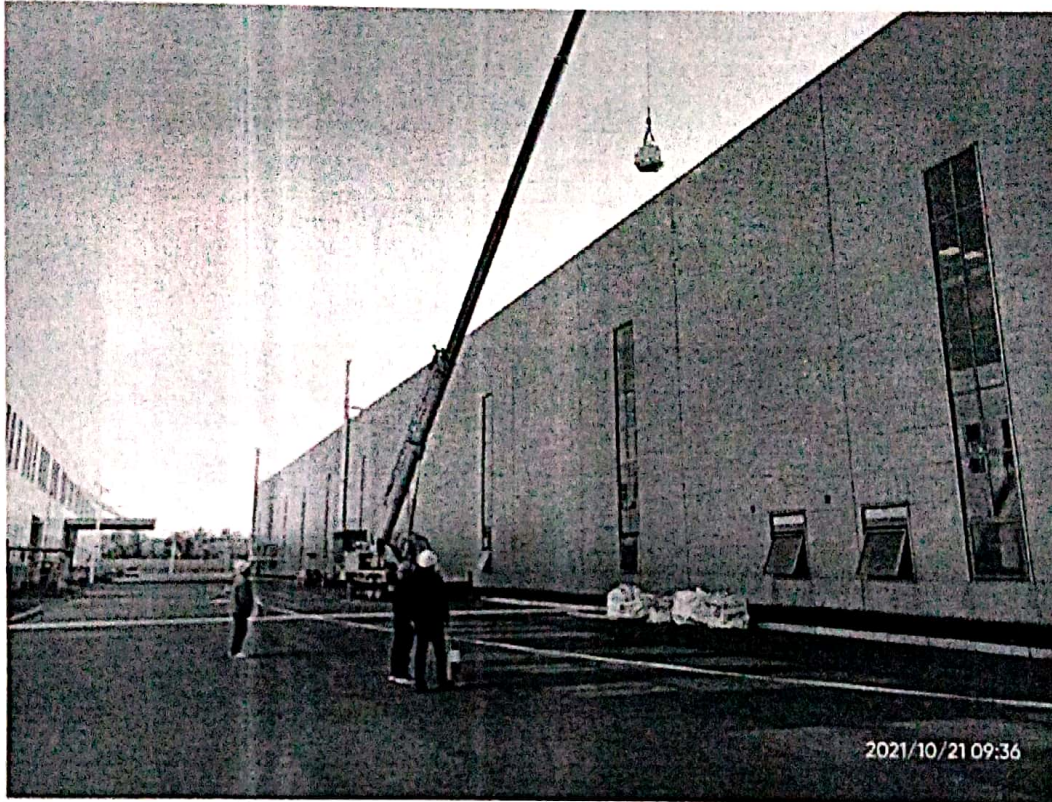

扫描全能王 创建