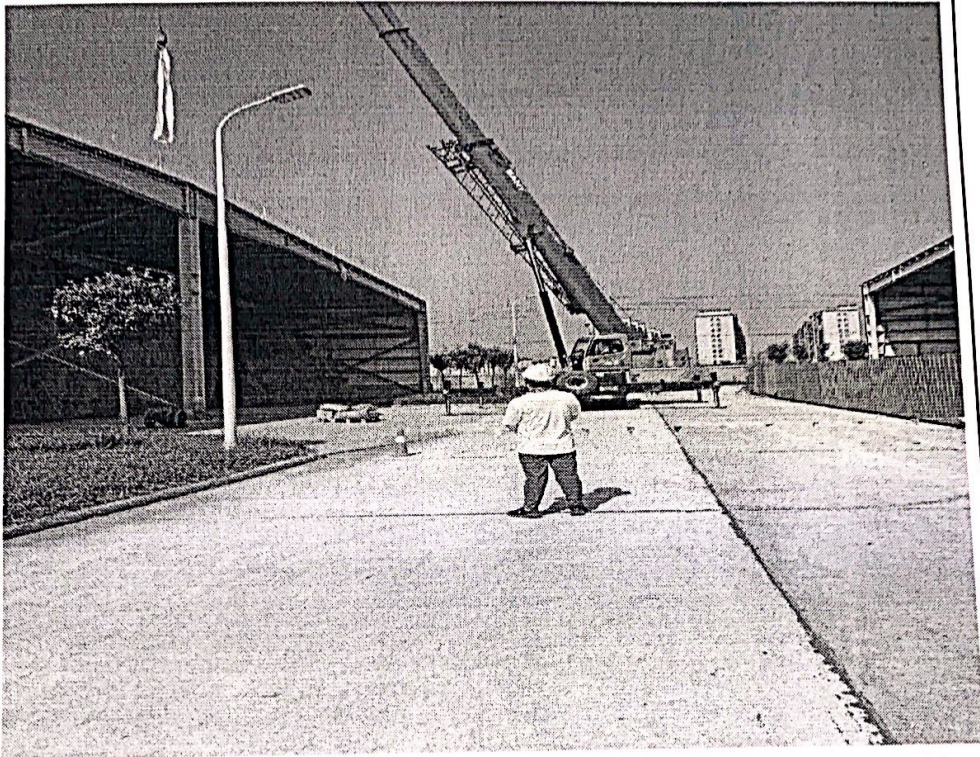


安全旁站监理记录表

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目编号：GAWH-ZHJL-AQPZ-03

现场工作内容	支架吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	安全帽、机械安全隐患、吊装作业		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	20 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	整改结果：	无	无
	无	无	无
旁站 时间	开始	2021 年 7 月 31 日 6 时 30 分	对应 作业
	结束	2021 年 7 月 31 日 11 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：闫鑫

作业负责人（签名）：张涛
 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW
 屋顶分布式光伏发电项目
 项目部

