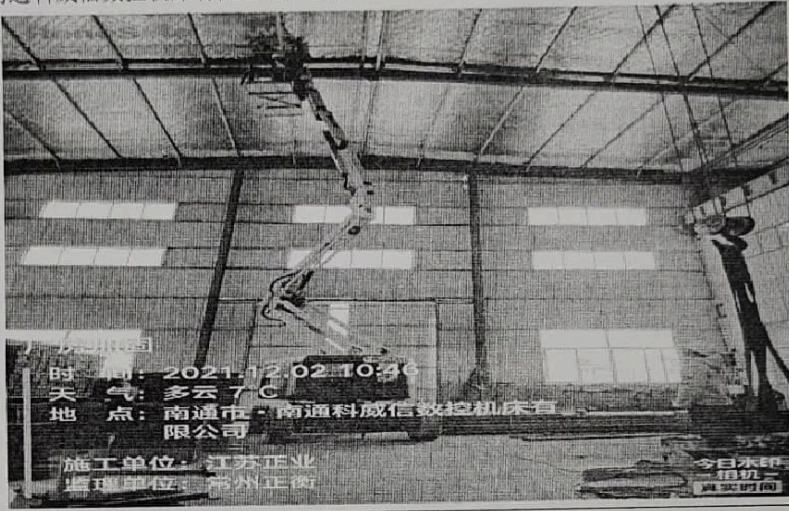



GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表


工程名称: 南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

编号: CZZH-NTKWX-AQPZ-003

现场工作内容		施工区 (厂房加固)	
作业地点		南通科威信数控机床有限公司厂区内 	
作业项目 主要风险分析		安全帽, 安全带, 机械安全隐患, 高空作业, 高处落物。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员; 管理人员 1 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	场地平整。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽、安全带、机械证件合格齐全、安全措施满足作业条件。	
现场 主要 问题	高空作业时, 施工人员未规范穿戴安全带		进行高空作业时, 施工人员必须规范穿戴好安全帽、安全带, 方可高空作业
	整改结果: 		复验意见: 
旁站 时间	开始	2021 年 12 月 02 日 09 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 12 月 02 日 11 时 30 分	高空作业施工开始 高空作业施工结束

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名):



注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备