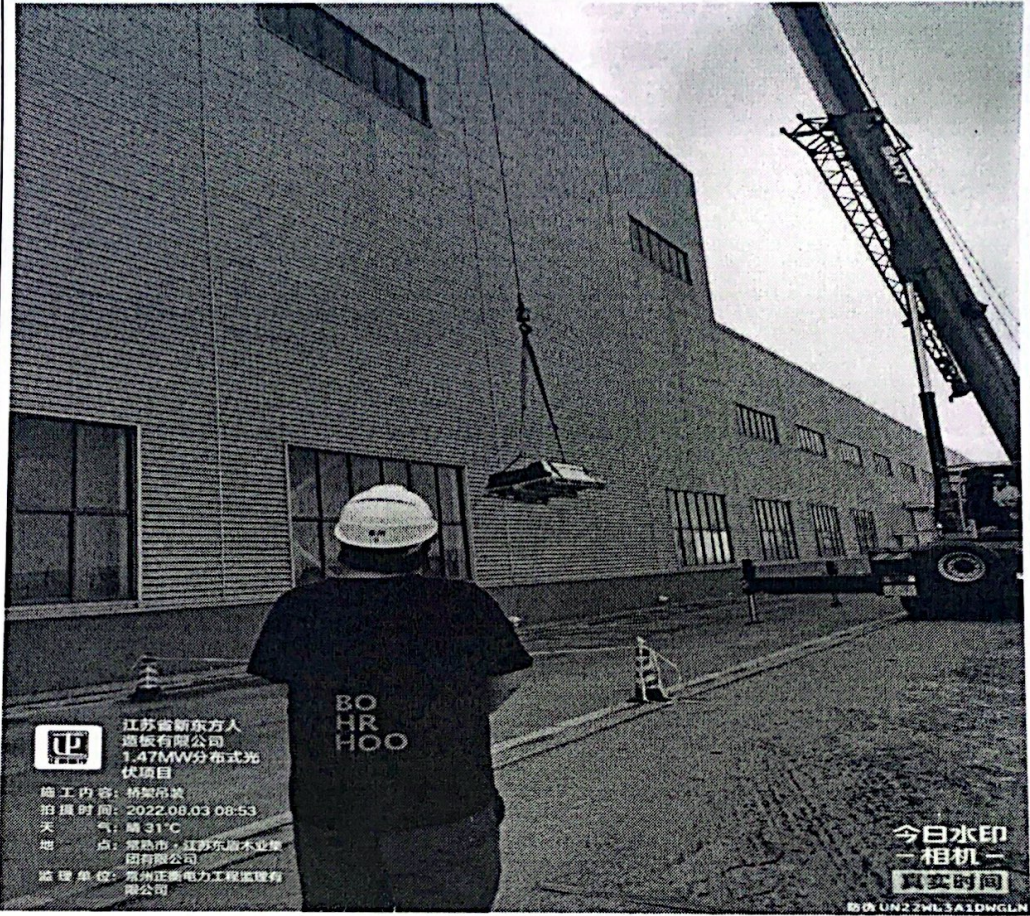


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-AQPZ-006

现场工作内容		组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题		元	整改结果：
			整改结果：
旁站 时间	开始	2022 年 8 月 3 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2022 年 8 月 3 日 11 时 30 分	
旁站监理人员（签名）：闫鑫			

作业负责人：1/ 常州正泰电力设备有限公司 施工项目部



扫描全能王 创建