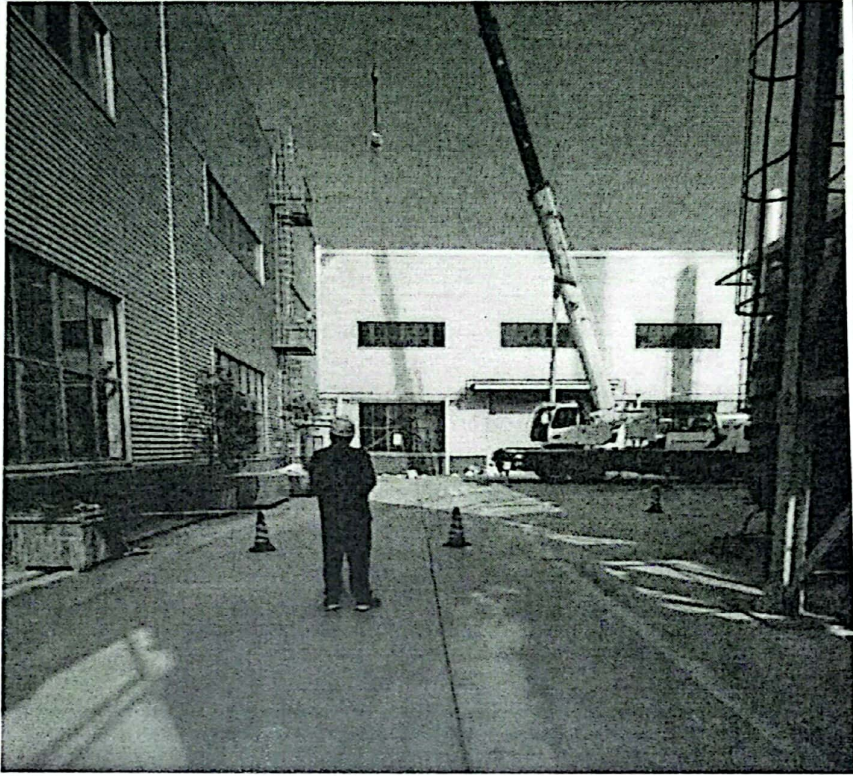


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-AQPZ-001

现场工作内容		支架、夹具吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5名施工人员，管理人员2名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	在吊装时不使用对讲机，存在一定安全问题。		监理 有关 措施 复验意见： 
	整改结果：已现场整改		
旁站 时间	开始	2022年7月12日 时 分	对应 作业
	结束	2022年7月12日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 孙鑫

作业负责人 (签名): 孙鑫



扫描全能王 创建