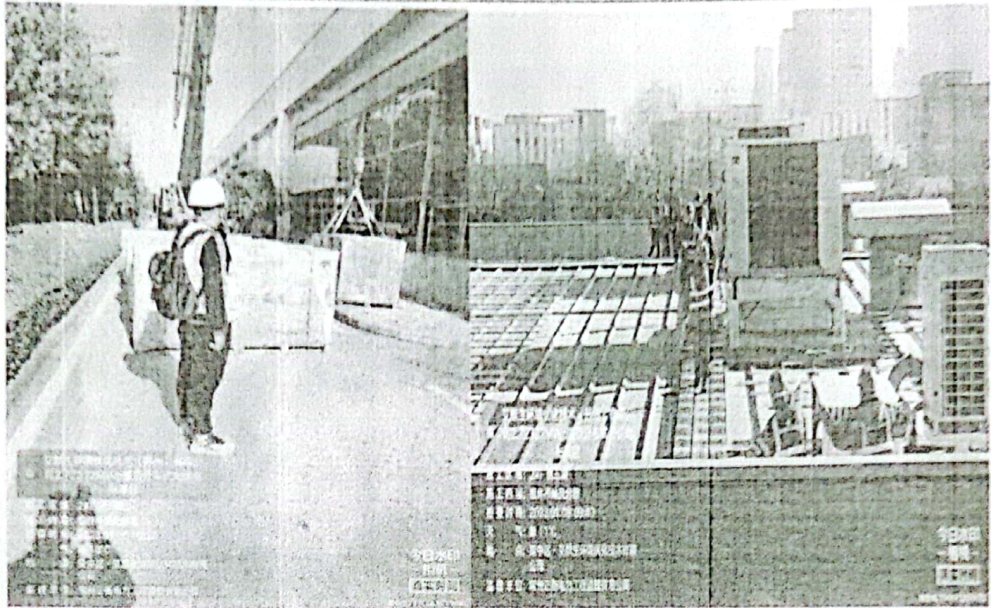


安全旁站检查记录表

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-SZBX-AP-009

现场工作内容	五期组件吊装及分散		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	高空坠落; 过往车辆;		
施工现场 安全文明 施工 评价	组织管理	13 名施工人员及 1 名吊装车司机及 1 名义叉车司机; 作业看板内容齐全。 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整, 无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好, 安全帽带好, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换, 高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时, 要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求, 严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	未拉警戒线		监理 有关 措施 整改意见: 已整改.
	整改结果: 已整改.		
旁站 时间	开始	2022 年 1 月 8 日 9 时	对应 作业
	结束	2022 年 1 月 8 日 17 时	

旁站监理人员(签名):

李俊

作业负责人(签名):

李俊

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建