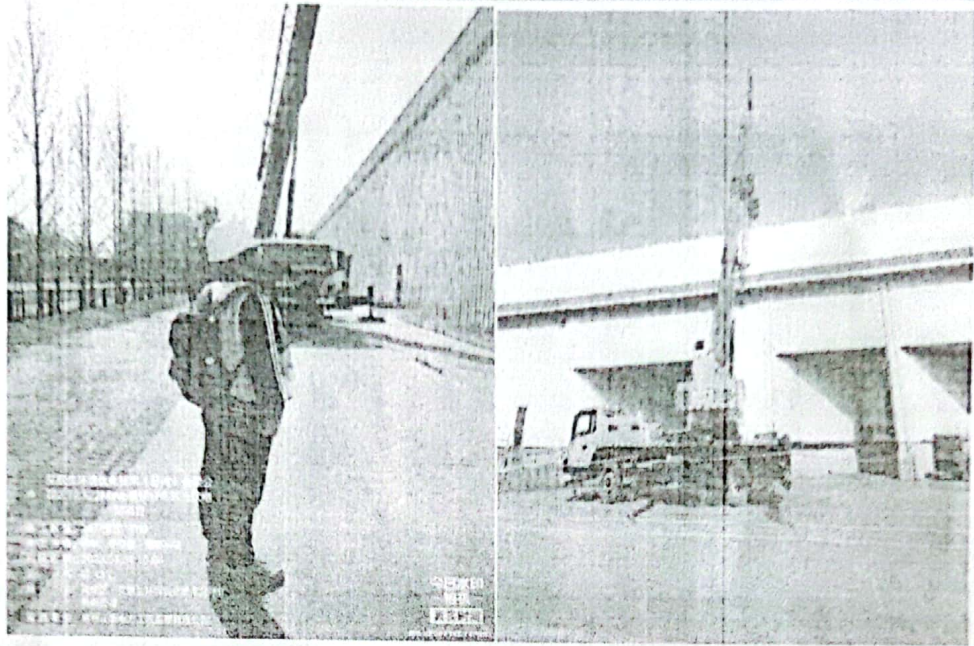


安全旁站检查记录表

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJH-SZBX-AP-013

现场工作内容	一期到四期垃圾吊装，五期、六期逆变器、圆钢、桥架吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机及 1 名叉车司机；作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无		监理有关措施 复验意见：无
	整改结果：无		
旁站时间	开始	2023 年 3 月 4 日 9 时	对应作业
	结束	2023 年 3 月 4 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

李阳

作业负责人（签名）：

毕志

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建